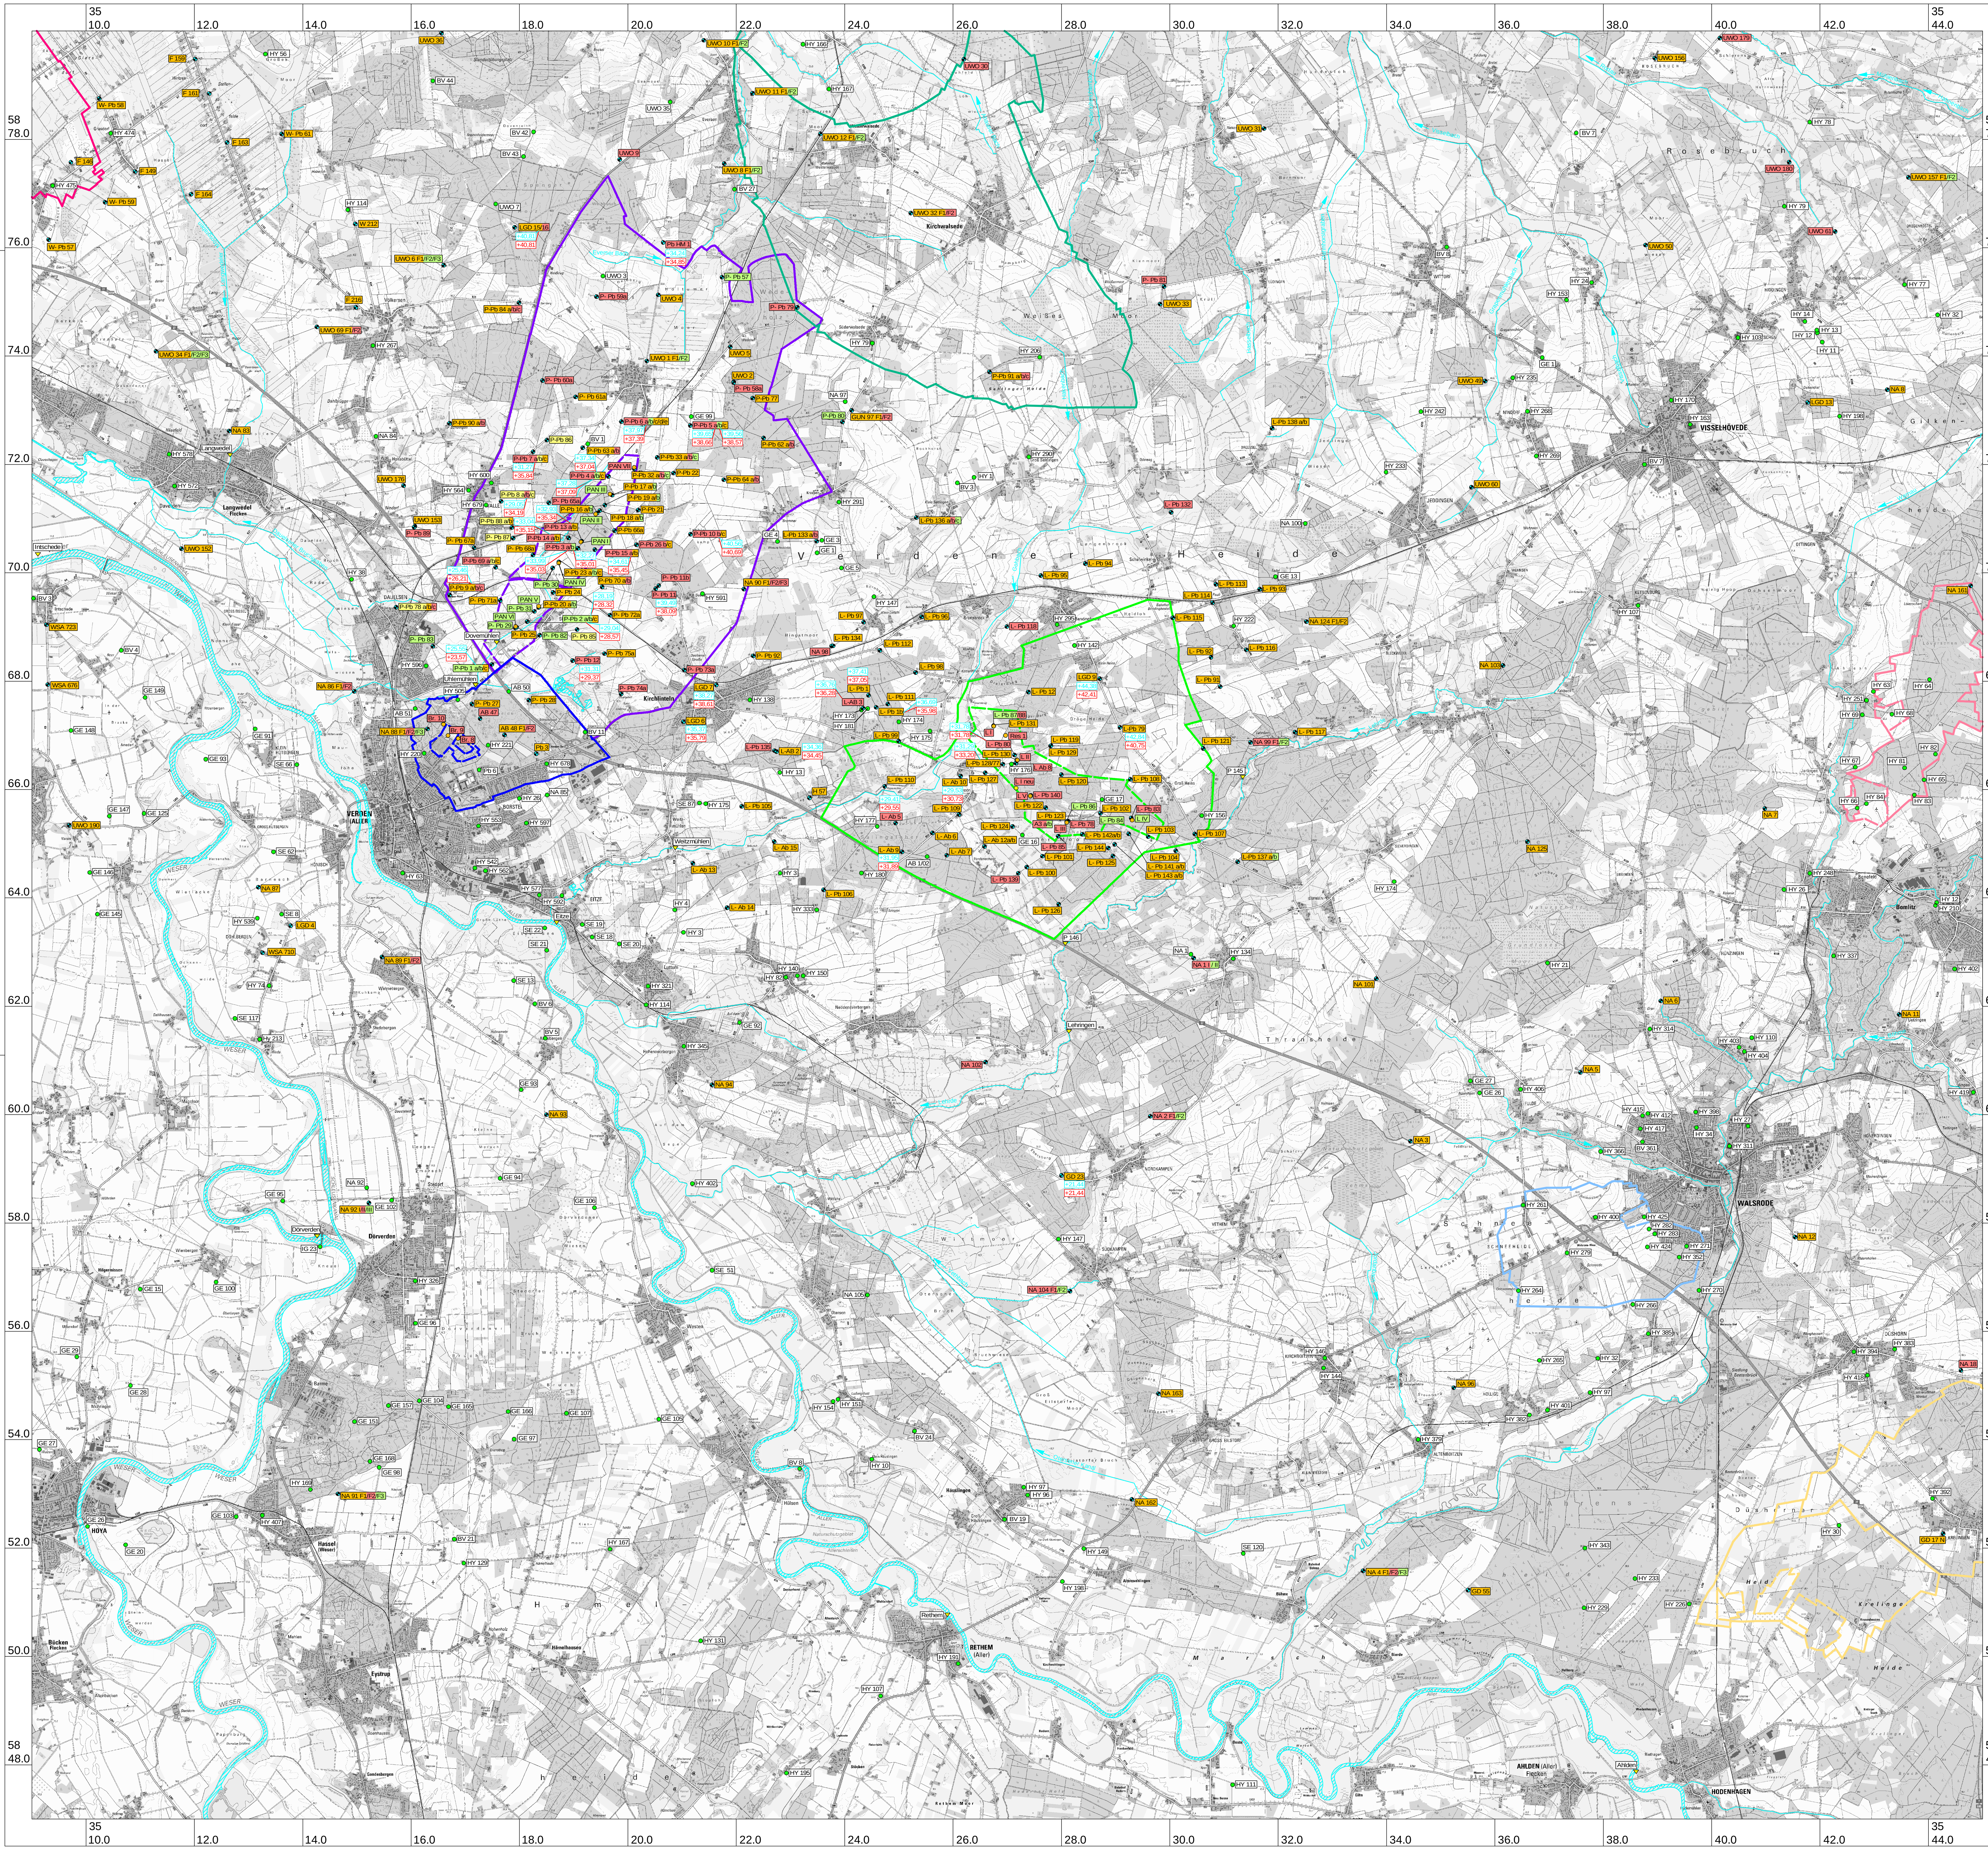

LEGENDE:

- Brunnen
- Brunnen (geplant)
- Grundwassermessstelle
- Bohrung
- Gewässerpegel

- Filter im Stauwasser
- Filter im oberen Abschnitt des Hauptgrundwasserleiters
- Filter im mittleren Abschnitt des Hauptgrundwasserleiters
- Filter im unteren Abschnitt des Hauptgrundwasserleiters

UWO 33 NA 101	Bezeichnung gemäß NLWKN Verden
BV 6 Hy 174 SE 18	Bezeichnung gemäß LBEG-Archiv
P-Pb 70	Bezeichnung gemäß TV Verden (WW Panzenberg), ergänzt durch Ingenieurgesellschaft Dr. Schmidt mbH
L-Pb 109	Bezeichnung gemäß TV Verden (WW Langenberg), ergänzt durch Ingenieurgesellschaft Dr. Schmidt mbH

- Schutzzone II des WW Verden
- Schutzzone III des WW Verden
- Schutzzone II des WW Panzenberg
- Schutzzone III des WW Panzenberg
- Schutzzone II des WW Langenberg
- Schutzzone III des WW Langenberg
- Schutzzone II des WW Walsrode
- Schutzzone III des WW Walsrode
- Schutzzone II des WW Düshorn
- Schutzzone III des WW Düshorn
- Schutzzone II des WW Jarlingen
- Schutzzone III des WW Jarlingen
- Schutzzone III des WW Rotenburg-Süd
- Schutzzone III des WW Wittkoppenberg

- Gewässer

- +21,44 Grundwasserstand [mNN], November 1969
- +21,44 berechneter Grundwasserstand [mNN], Null-Zustand

Quelle:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2011 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Ingenieurgesellschaft Dr. SCHMIDT mbH
Bei St. Wilhadi 5 21682 Stade
Tel.: 04141 - 779980 Fax.: 04141 - 779988
URL:http://www.schmidt-geologen.de

Projekt: 11 - 23556.1 | Verzeichnis: R:_2011_Proj.\11-23556\CAD

Auftraggeber:

TRINKWASSERVERBAND VERDEN

Projekt:
Hydrogeologisches Gutachten zur Grundwasserentnahme sowie zur Bemessung und Gliederung des Trinkwasserschutzgebietes für das Wasserwerk Panzenberg

Bearbeiter: OS	Anlage: 24
Zeichner: SW	Datum: 31.07.2013
Maßstab: 1 : 50 000	

Darstellung:
Vergleich gemessener und berechneter Grundwasserstände für den Null-Zustand