


Anlage 36

Berechnete Wasserbilanz des Modellgebietes für den Kalibrierungszustand

Hydrogeologisches Gutachten zur Grundwasserentnahme sowie zur Bemessung und Gliederung des Trinkwasserschutzgebietes für das Wasserwerk Panzenberg

Berechnete Wasserbilanz des Modellgebietes

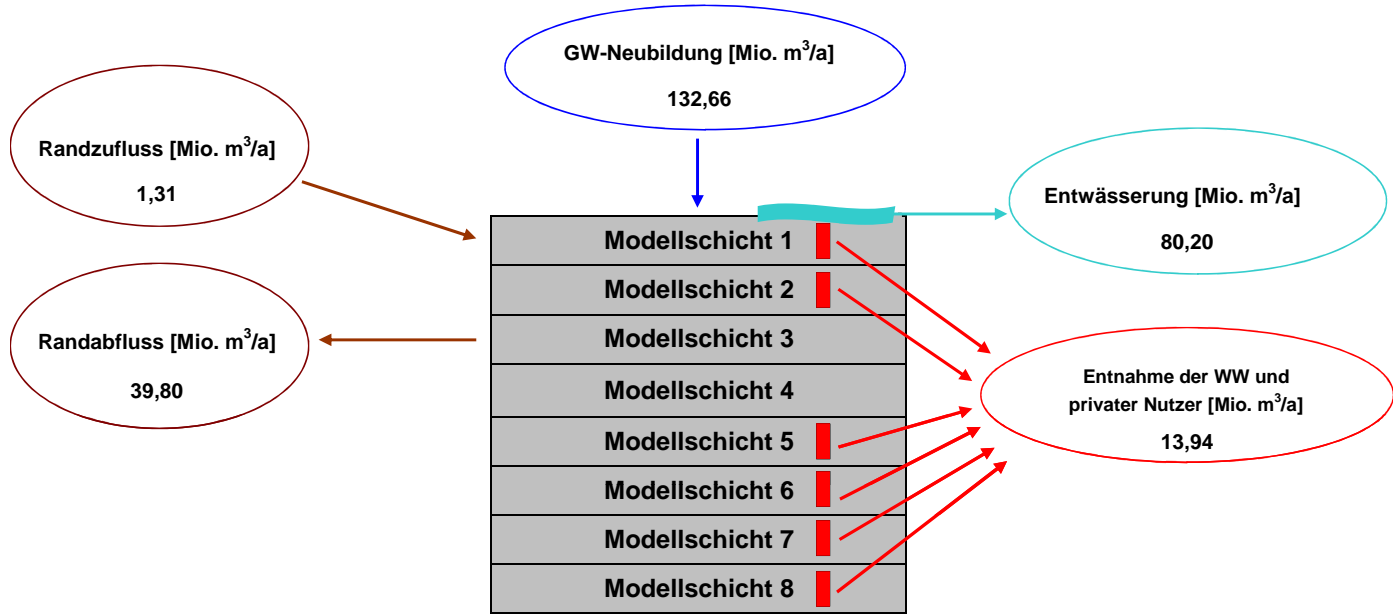

Wasserbilanz [in Mio m³/a]	+	-
Randzu-/abfluss Westrand	0,00	9,30
Randzu-/abfluss Nordrand	0,00	18,78
Randzu-/abfluss Nordostrand	0,97	0,02
Randzu-/abfluss Südwestrand bzw. Aller	0,34	11,70
GW-Neubildung	132,66	0,00
Entnahme der Wasserwerke und privater Nutzer	0,00	13,94
Entwässerung Gohbach	0,00	11,40
Entwässerung Lehrde	0,00	26,20
Entwässerung Vethbach / Otersener Kanal	0,00	10,82
Entwässerung Dauelsener Bruchgraben	0,00	16,70
Entwässerung weiterer Vorfluter	0,00	15,08
Summe	133,97	133,94
Bilanzfehler	0,02%	