

Abwasserfließbild, beantragte Jahresabwassermenge


Info:
 Grundlage dieser Darstellung ist eine Jahresschmutzwassermenge $4.850.000 \text{ m}^3/\text{a}$.
 Der Zulauf der Gemeinde Bomlitz sowie der Teilstrommessstellen 1 bis 5 wurde aus der Eigenüberwachung übernommen.

EnBW
DDP
Viskase
DDA
Wipak

⊗ = Messstelle PLAN

Messstelle
 Anlage
Abwassermenge in m^3/a

Anhänge nach AbwV:
 A22, A31, A40, A43

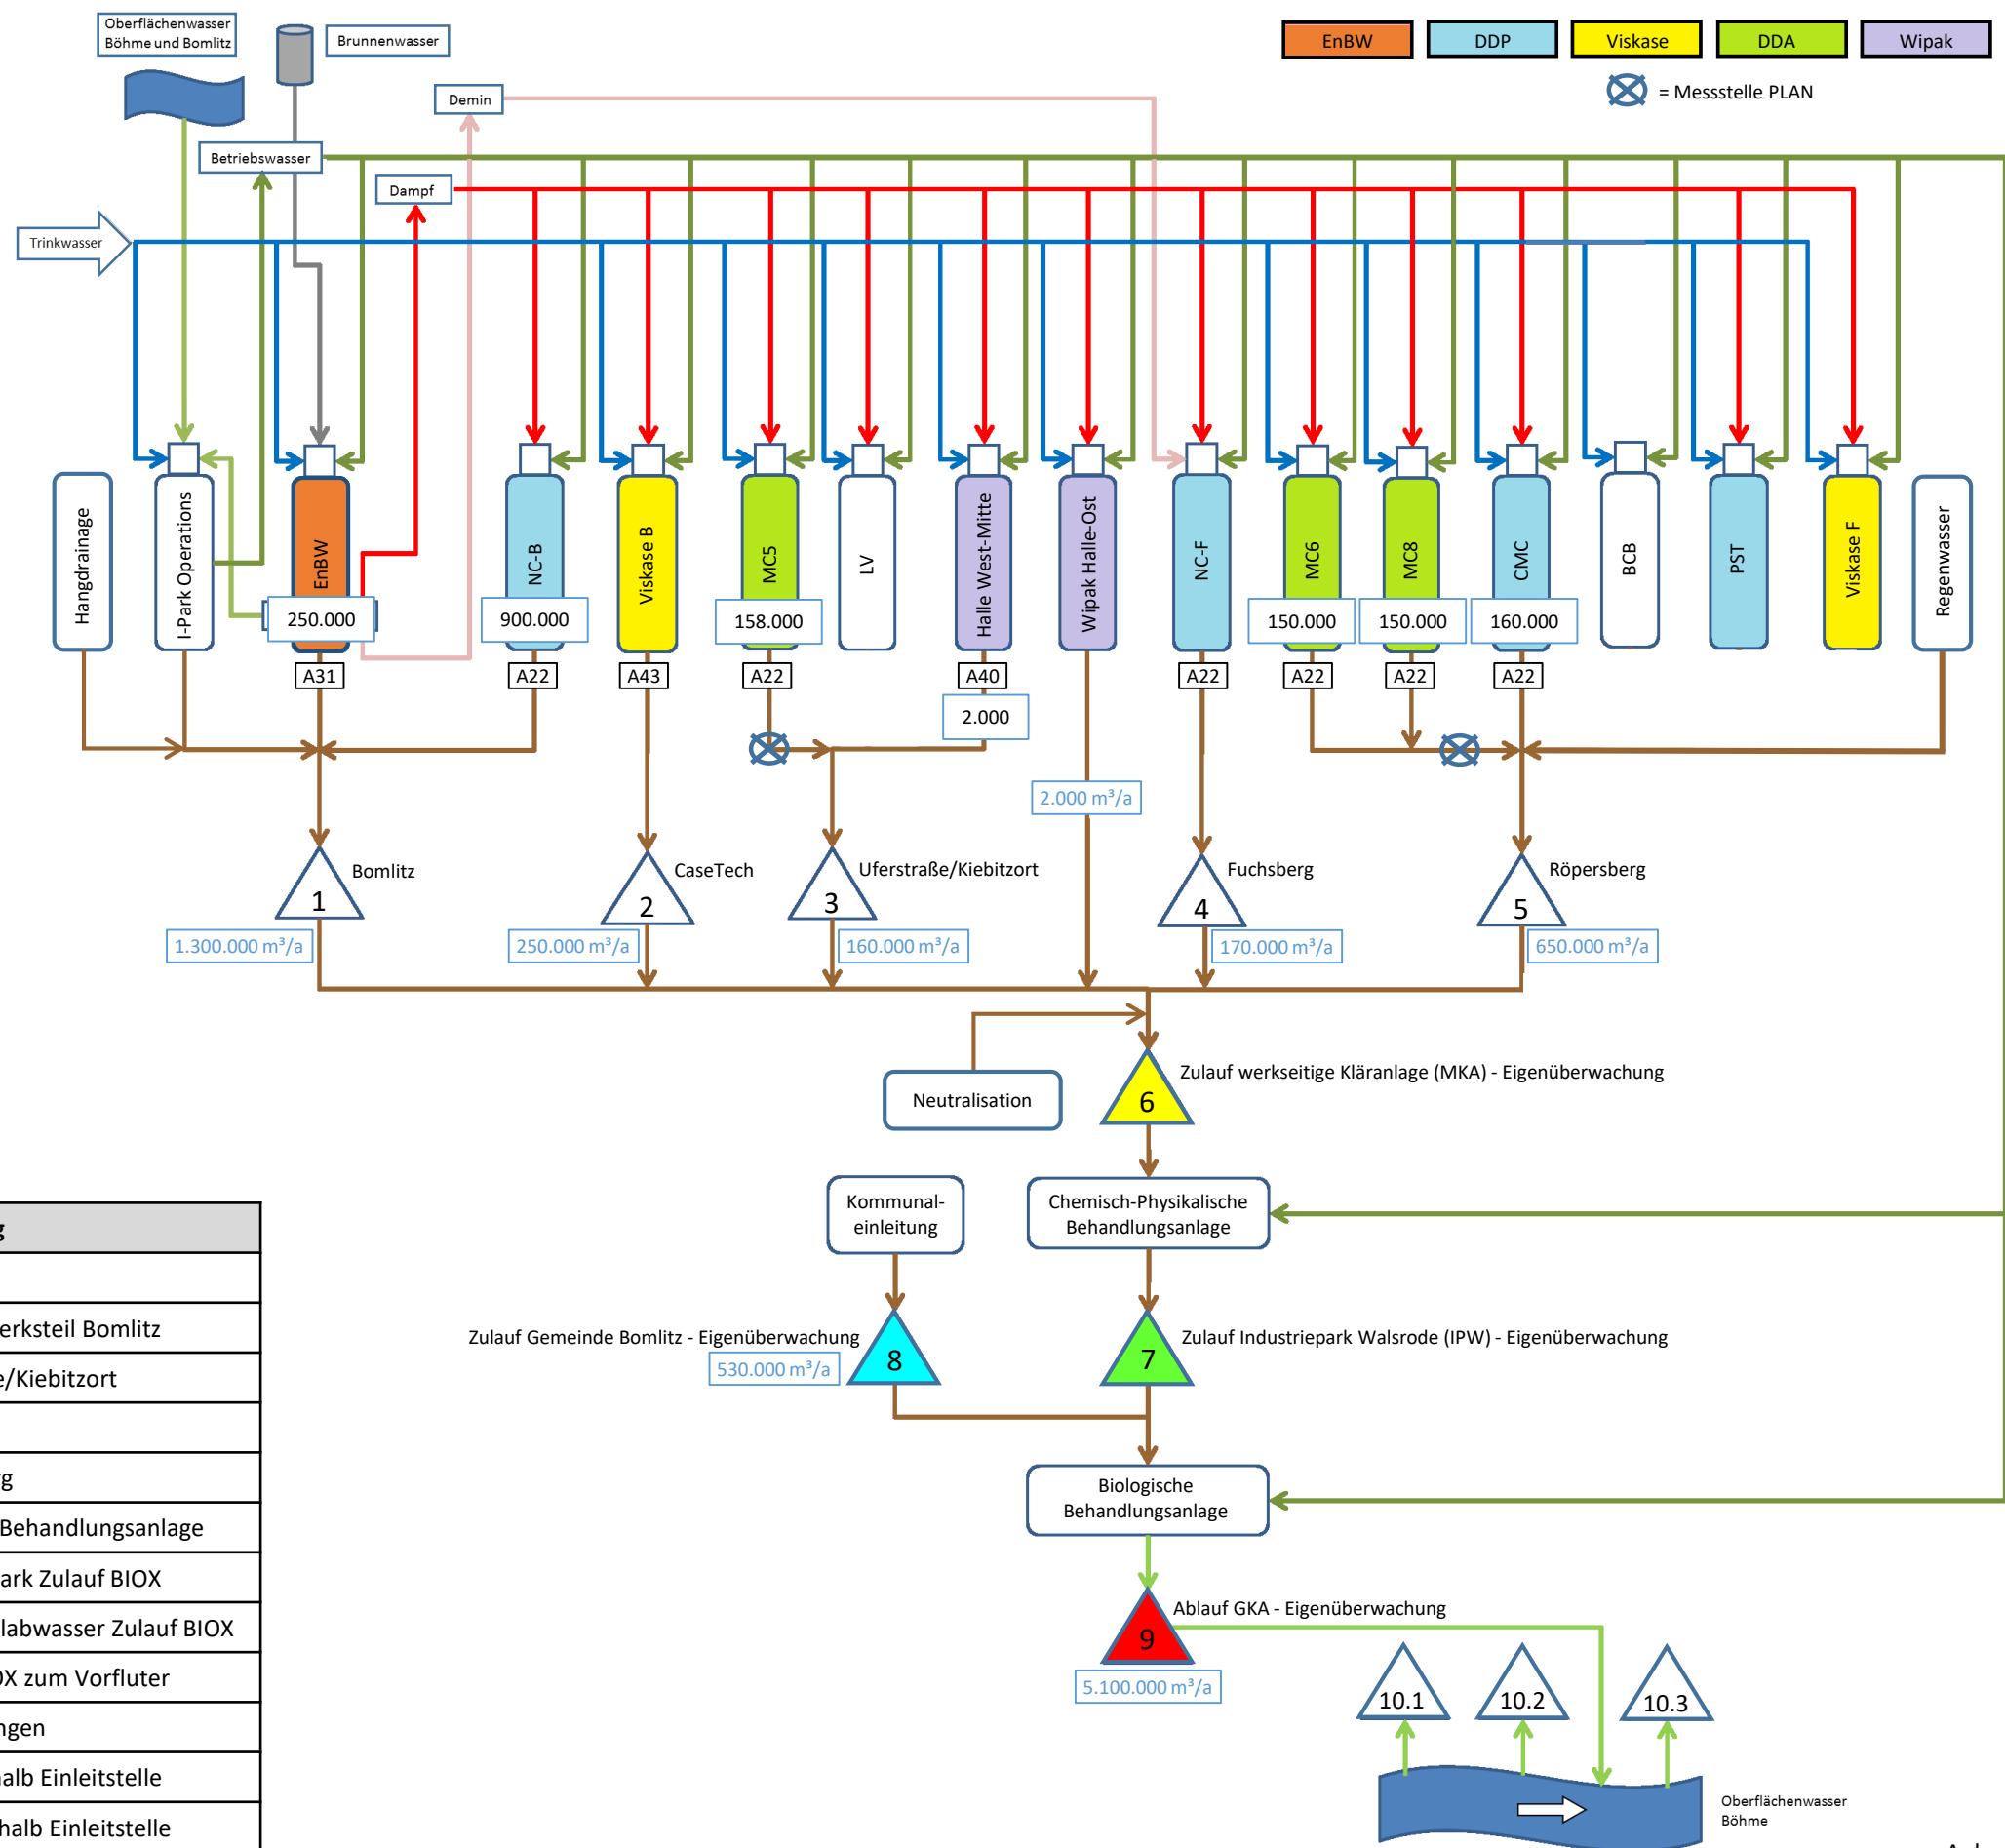

Nr.	Messstelle	Messstellenbezeichnung
1	M01	Probenehmer WTB
2	M02	Probenehmer Viskase Werksteil Bomlitz
3	M03	Probenehmer Uferstraße/Kiebitzort
4	M04	Probenehmer Fuchsberg
5	M05	Probenehmer Röpersberg
6	M06	Probenehmer Zulauf CP-Behandlungsanlage
7	M07	Probenehmer Industriepark Zulauf BIOX
8	M08	Probenehmer Kommunalabwasser Zulauf BIOX
9	M09	Probenehmer Ablauf BIOX zum Vorfluter
10.1	M10.1	Messstelle Böhme Uetzingen
10.2	M10.2	Messstelle Böhme oberhalb Einleitstelle
10.3	M10.3	Messstelle Böhme unterhalb Einleitstelle