


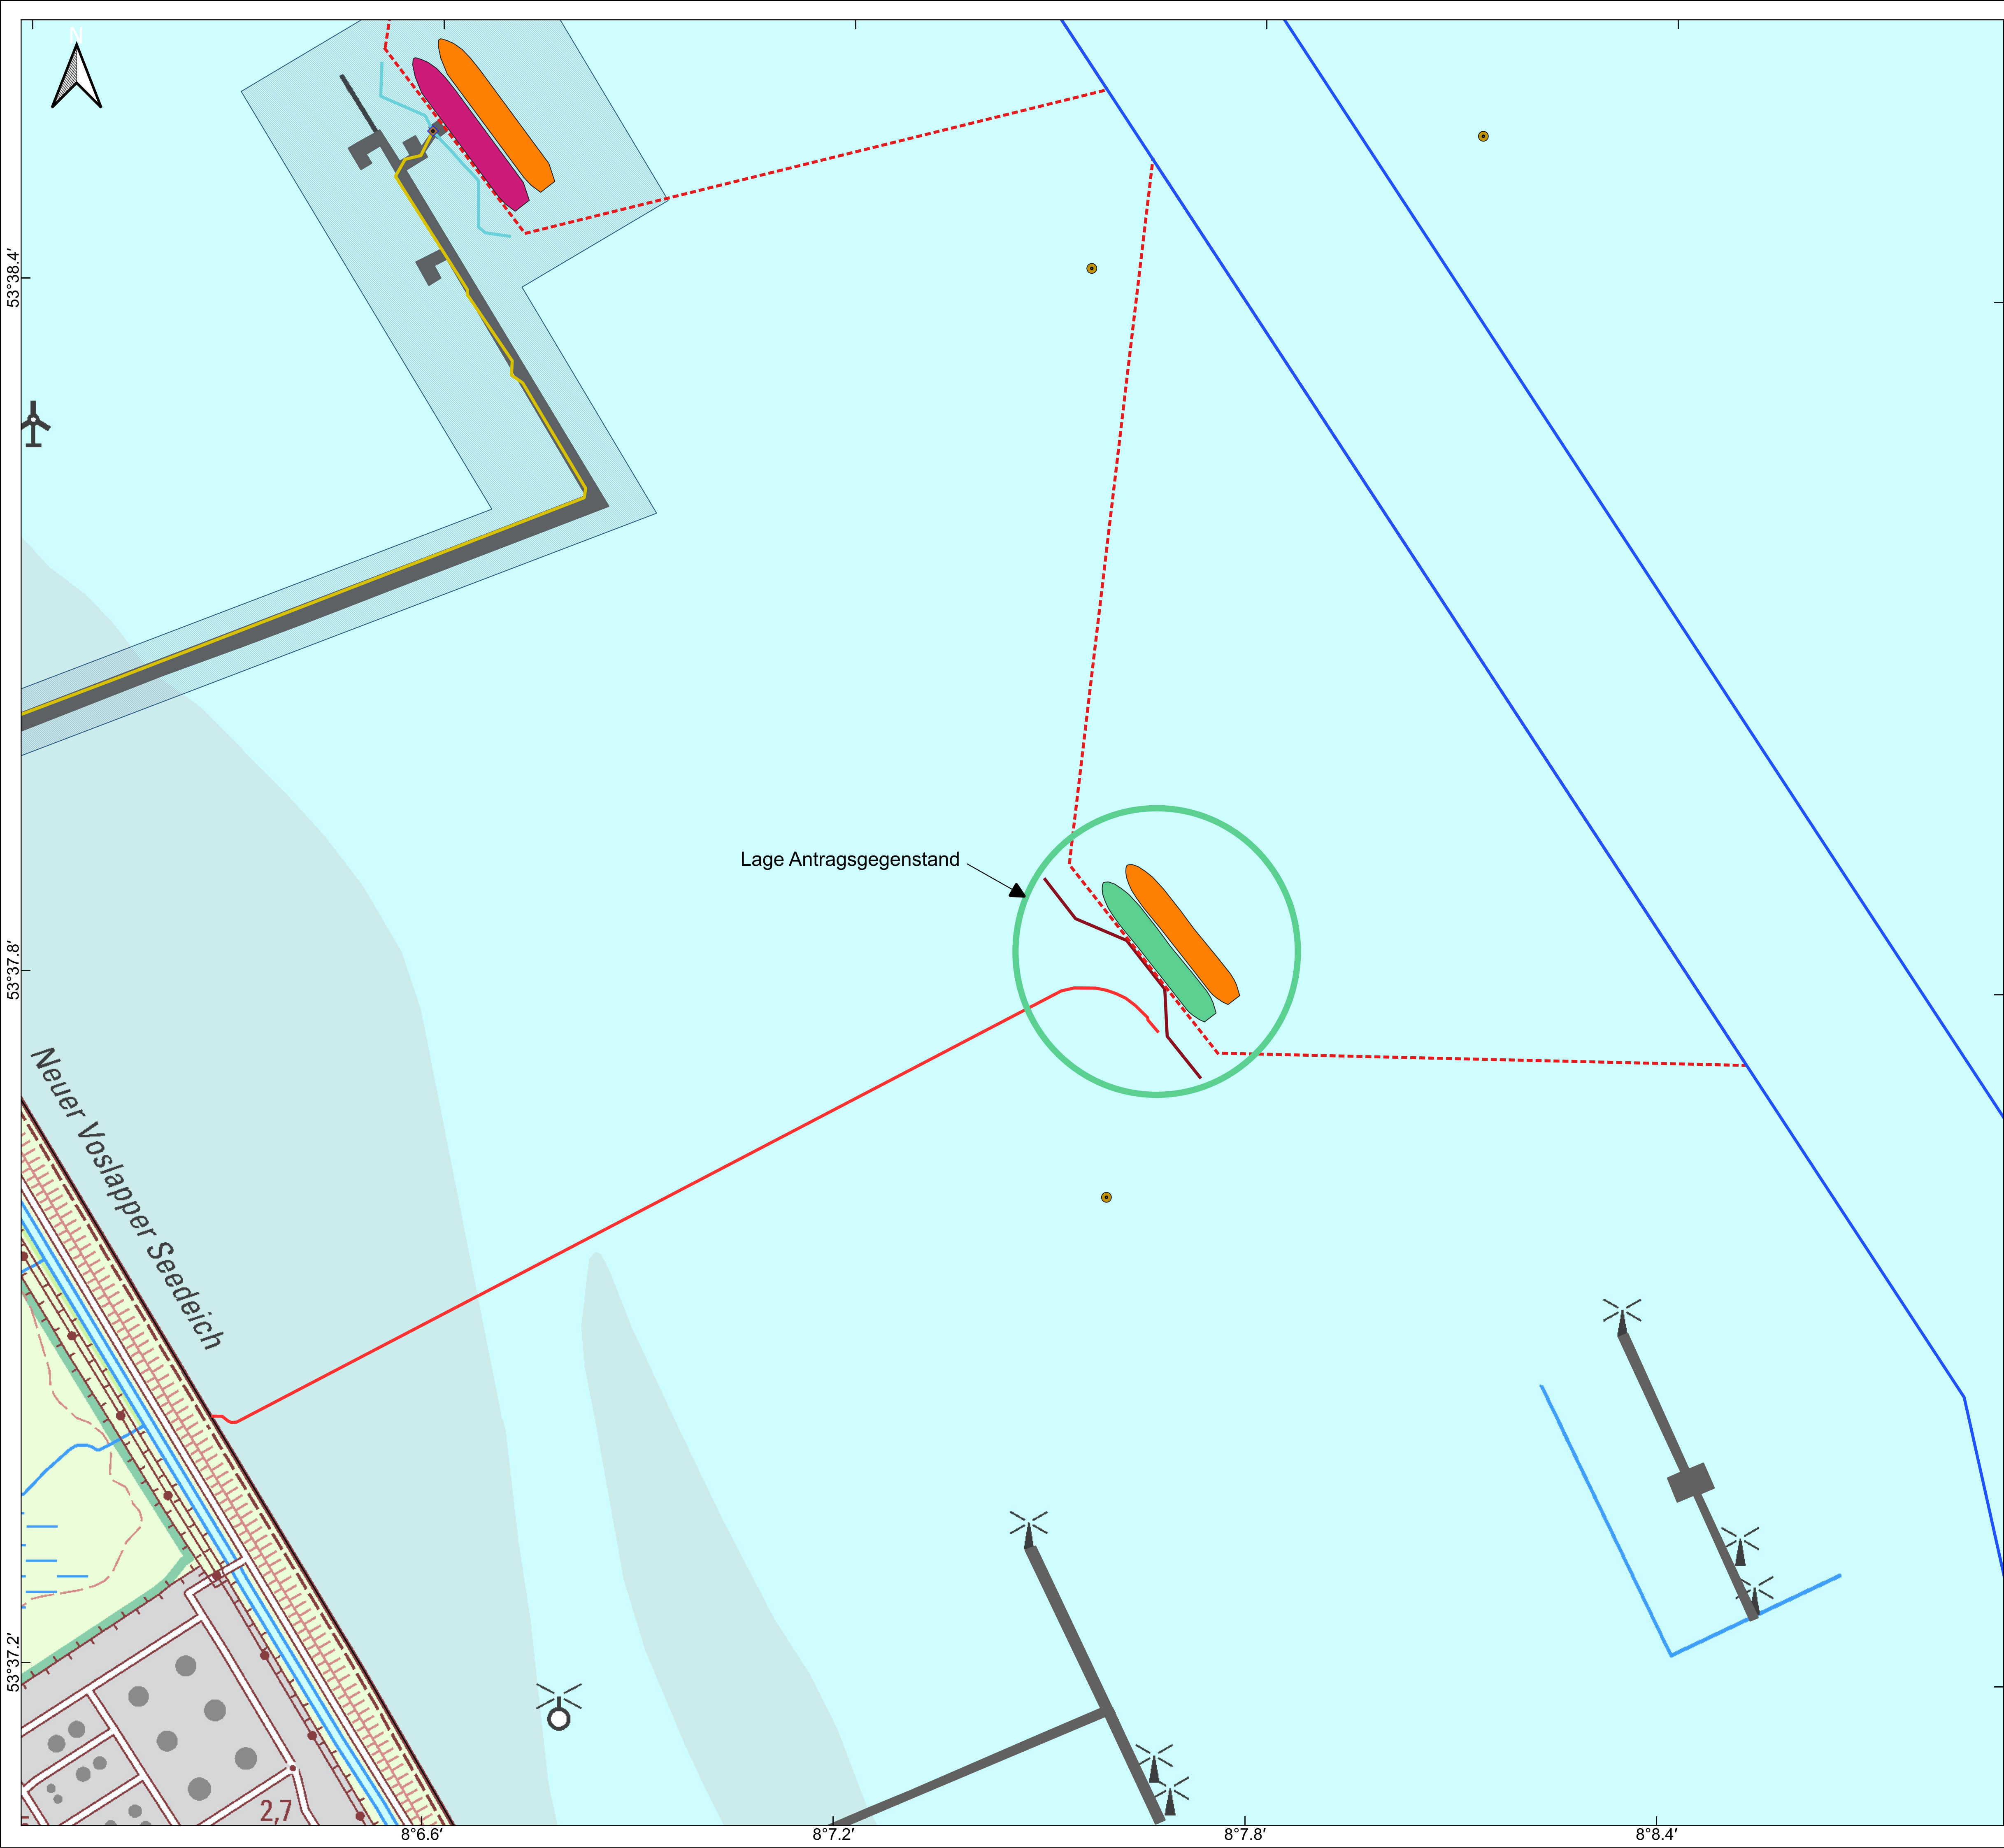

LNG-Terminal

FSRU Wilhelmshaven 02 Antrag auf Elektrochlorierung, wasserrechtlicher Antrag

FSRU Excelsior (Antragsgegenstand)

Planung nachrichtlich:

FSRU Höegh Esperanza

LNG-Tanker

Kabeltrasse

Umschlaganlage FSRU WHV02

Umschlaganlage FSRU WHV01

Gashochdruckleitung

Anleger 1 Gasübernahmestation

Hafenfläche

Hafenanlage

Schifffahrt

Zufahrtsbereich

Jade Fährinne

Betonnung


Grenzen und Schutzgebiete

Gemeindegrenzen

Quellen: BSH (ENC_04_26), LGLN Niedersachsen DTK25 2026, DE_VG25 BKG 12/2024, 4a_Beilblatt_1_Uebersichtsplan_M25000.pdf (georeferenziert), Kabelroute Option 1.png (georeferenziert), BfN 2025, LGLN Niedersachsen DOP20 2026.

Titel: **Übersichtsplan - FSRU Wilhelmshaven 02 Antrag auf Elektrochlorierung, wasserrechtlicher Antrag**

Lagebezug: ETRS89 / UTM zone 32N 0 0.25 0.5 km

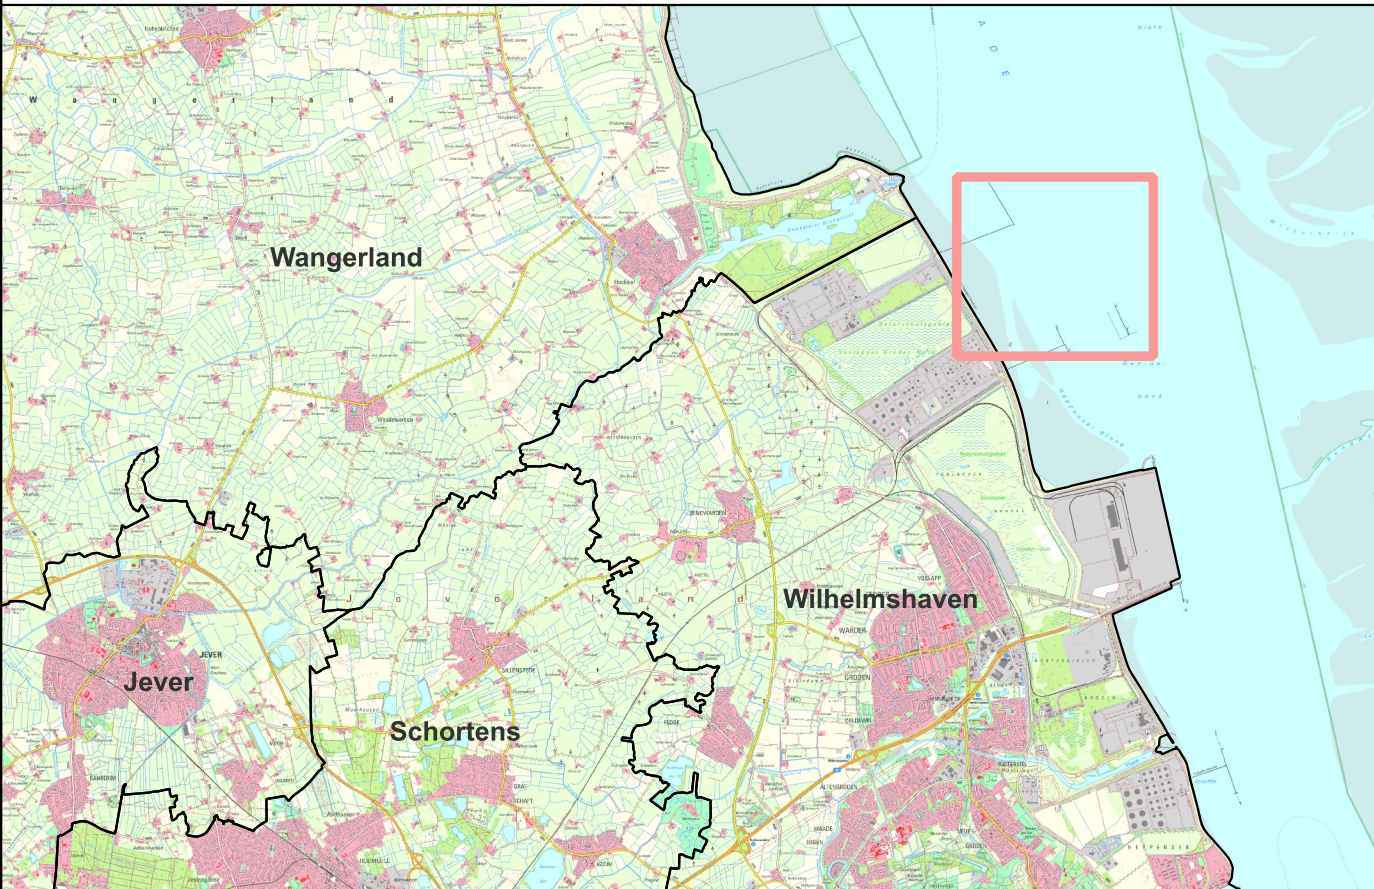

Rev.	Änderung	Name	Datum

Vorhabenträgerin

Deutsche Energy Terminal GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf

 DEUTSCHE ENERGY TERMINAL

Planbearbeitung

GICON Ecosystems GmbH
Carl-Hopp-Straße 4a
18069 Rostock

 ENGINEERING THE FUTURE

Format	A1	Maßstab	1:5000	Dok. Nr. (GICON)	9829	Blatt	1	Stand	17.02.2026
--------	----	---------	--------	------------------	------	-------	---	-------	------------